


制菌力試験 大腸菌

Antimicrobial Ability Test
E. coli

無添加食品販売協同組合 調べ
by the National Non Additive Foods Association

(個/ml)
(count/ml)

	開始時 Start	2時間後 2hours	5時間後 5hours	24時間後 24hours	48時間後 48hours
ブラジル酵素5%添加 5% Floranew added	1.7×10^3	25	<10	<10	<10
無添加 No Floranew added	1.7×10^3	1.3×10^3	1.4×10^3	2.3×10^5	2.6×10^6

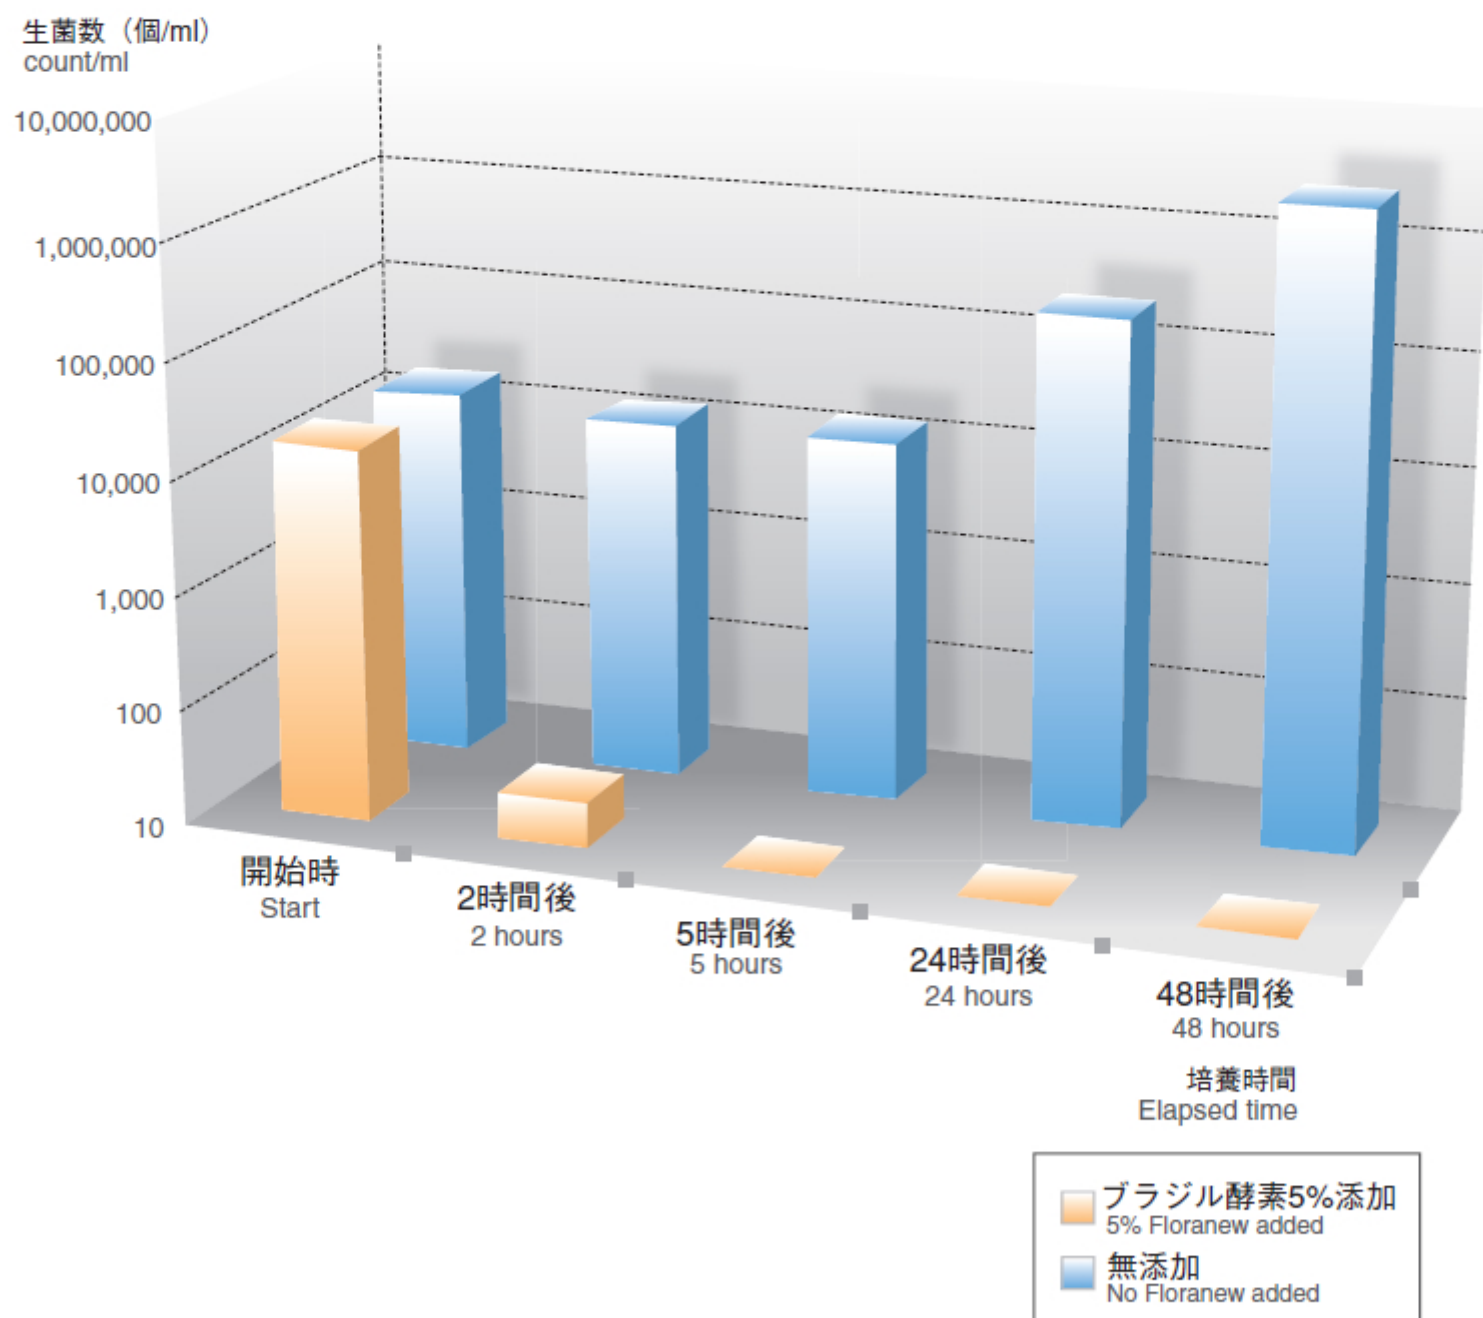

制菌力試験 サルモネラ

Antimicrobial Ability Test
Salmonella

無添加食品販売協同組合 調べ
by the National Non Additive Foods Association

(個/ml)
(count/ml)

	開始時 Start	2時間後 2hours	5時間後 5hours	24時間後 24hours	48時間後 48hours
ブラジル酵素5%添加 5% Floranew added	1.6×10^5	<10	<10	<10	<10
無添加 No Floranew added	1.6×10^5	3.0×10^5	2.5×10^5	2.1×10^6	2.1×10^6

生菌数 (個/ml)
count/ml

10,000,000

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

10

開始時
Start

2時間後
2 hours

5時間後
5 hours

24時間後
24 hours

48時間後
48 hours

培養時間
Elapsed time

ブラジル酵素5%添加
5% Floranew added

無添加
No Floranew added

